



AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE
Délégation Territoriale du Val d'Oise

Cergy le 6 janvier 2015

CONTROLE SANITAIRE DES
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Service Contrôle et sécurité sanitaire des milieux

CS 20312 - 2 avenue de la Palette 95011 CERGY-PONTOISE cedex

Affaire suivie par : Françoise GOCZKOWSKI

Tél : 01 34 41 14 90


MONSIEUR LE PRESIDENT

SIECCAO

STATION D'EPURATION d'ASNIERES/OISE

RD 922

95270 ASNIERES SUR OISE

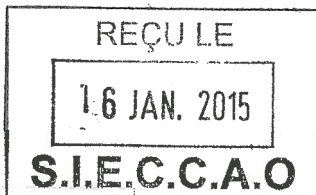

SIECCAO

---	Type	Code	Nom
Prélèvement N° :		00100307	
Unité de gestion		0057	SIECCAO
Installation	TTP	000147	PRODUCTION ASNIERES SUR OISE
Point de surveillance	S	0000000155	BACHE D'ASNIERES
Localisation exacte			BACHE D'ANIERES SORTIE EAU TRAITEE
Commune			ASNIERES SUR OISE

Prélevé le : mardi 23 décembre 2014 à 08h05

par : CARLUER BEATRICE

Type visite : P1

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	10,9	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Bioxyde de chlore mg/L ClO2	0,30	mg/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY 9501

Type dell'analyse : P1C7

Code SISE de l'analyse : 00102846

Référence laboratoire : H.2014.5354-1

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,42	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	27,9	°F				
Titre hydrotimétrique	39,8	°F				

MINERALISATION

Chlorures	29,6	mg/L			250,00
Conductivité à 25°C	827	µS/cm		200,00	1100,00
Sulfates	94,5	mg/L			250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,8	mg/L C			2,00
-------------------------	-----	--------	--	--	------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L			0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,75	mg/L	1,00		
Nitrates (en NO3)	37,5	mg/L	50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,04	mg/L	0,10		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL			0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL			0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL	0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL	0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00100307)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.


Pour la déléguée territoriale du Val-d'Oise
de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France,
l'ingénieur d'études sanitaires



Helen LE GUEN

AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE
Délégation Territoriale du Val-d'Oise

Service Contrôle et sécurité sanitaires des milieux
CS 20312 - 2 av. de la Palette 95011 CERGY-PONTOISE
Affaire suivie par : F. GOCZKOWSKI (01 34 41 14 90)
Prélèvement N° : 00100290
Prélevé le : mardi 23 décembre 2014 à 08h00
par : CARLUER BEATRICE
Motif de visite : S3
Type visite : P1

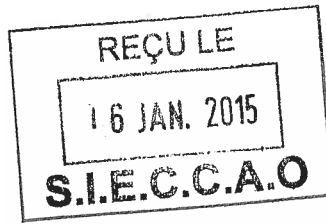

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES
A LA CONSOMMATION HUMAINE

Unité de gestion 0057 SIECCAO
Installation TTP 000147 PRODUCTION ASNIERES SUR OISE
Point de surveillance S 0000000155 BACHE D'ASNIERES
Lieu SORTIE EAU TRAITEE
Localisation exacte BACHES D'ANIERES SORTIE EAU TRAITEE
COMMUNE ASNIERES SUR OISE

MONSIEUR LE PRESIDENT
SIECCAO
STATION D'EPURATION d'ASNIERES/OISE
RD 922
95270 ASNIERES SUR OISE

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY

9501

Type dell'analyse : PCTRI

Code SISE de l'analyse : 00102829

Référence laboratoire : H.2014.5355-1

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	1,7	µg/l	10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn	1,7	µg/l	10,00		
Trichloroéthylène	<0,5	µg/l	10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00100290)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la déléguée territoriale du Val-d'Oise
de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France,
l'ingénieur d'études sanitaires



Helen LE GUEN